

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

RAPOR

Konu: MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ
İsteyen: DBS İnşaat Taahhüt Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

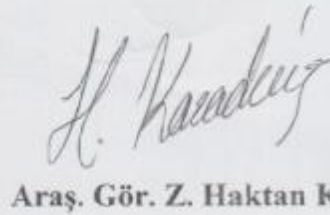
Bölümümüze verdiğiniz malzemelerin(1-Wall Mix G, 2-Wall Mix W), Shotherm QTM cihazında, hot-wire yöntemiyle yapılan ısı iletim katsayısı ölçümleri sonucu elde edilen ortalama değerler aşağıda belirtilmiştir.

Numune Adı	Ortam Sıcaklığı (°C)	Isı İletim Katsayısı (W/mK)
Wall Mix G	25	0.661
Wall Mix W	25	0,787

Bilgilerinize arz ederiz.

23/03/2007


Yrd. Doç. Dr. Tahsin BAŞARAN


Araş. Gör. Z. Haktan KARADENİZ